



# PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW PVC

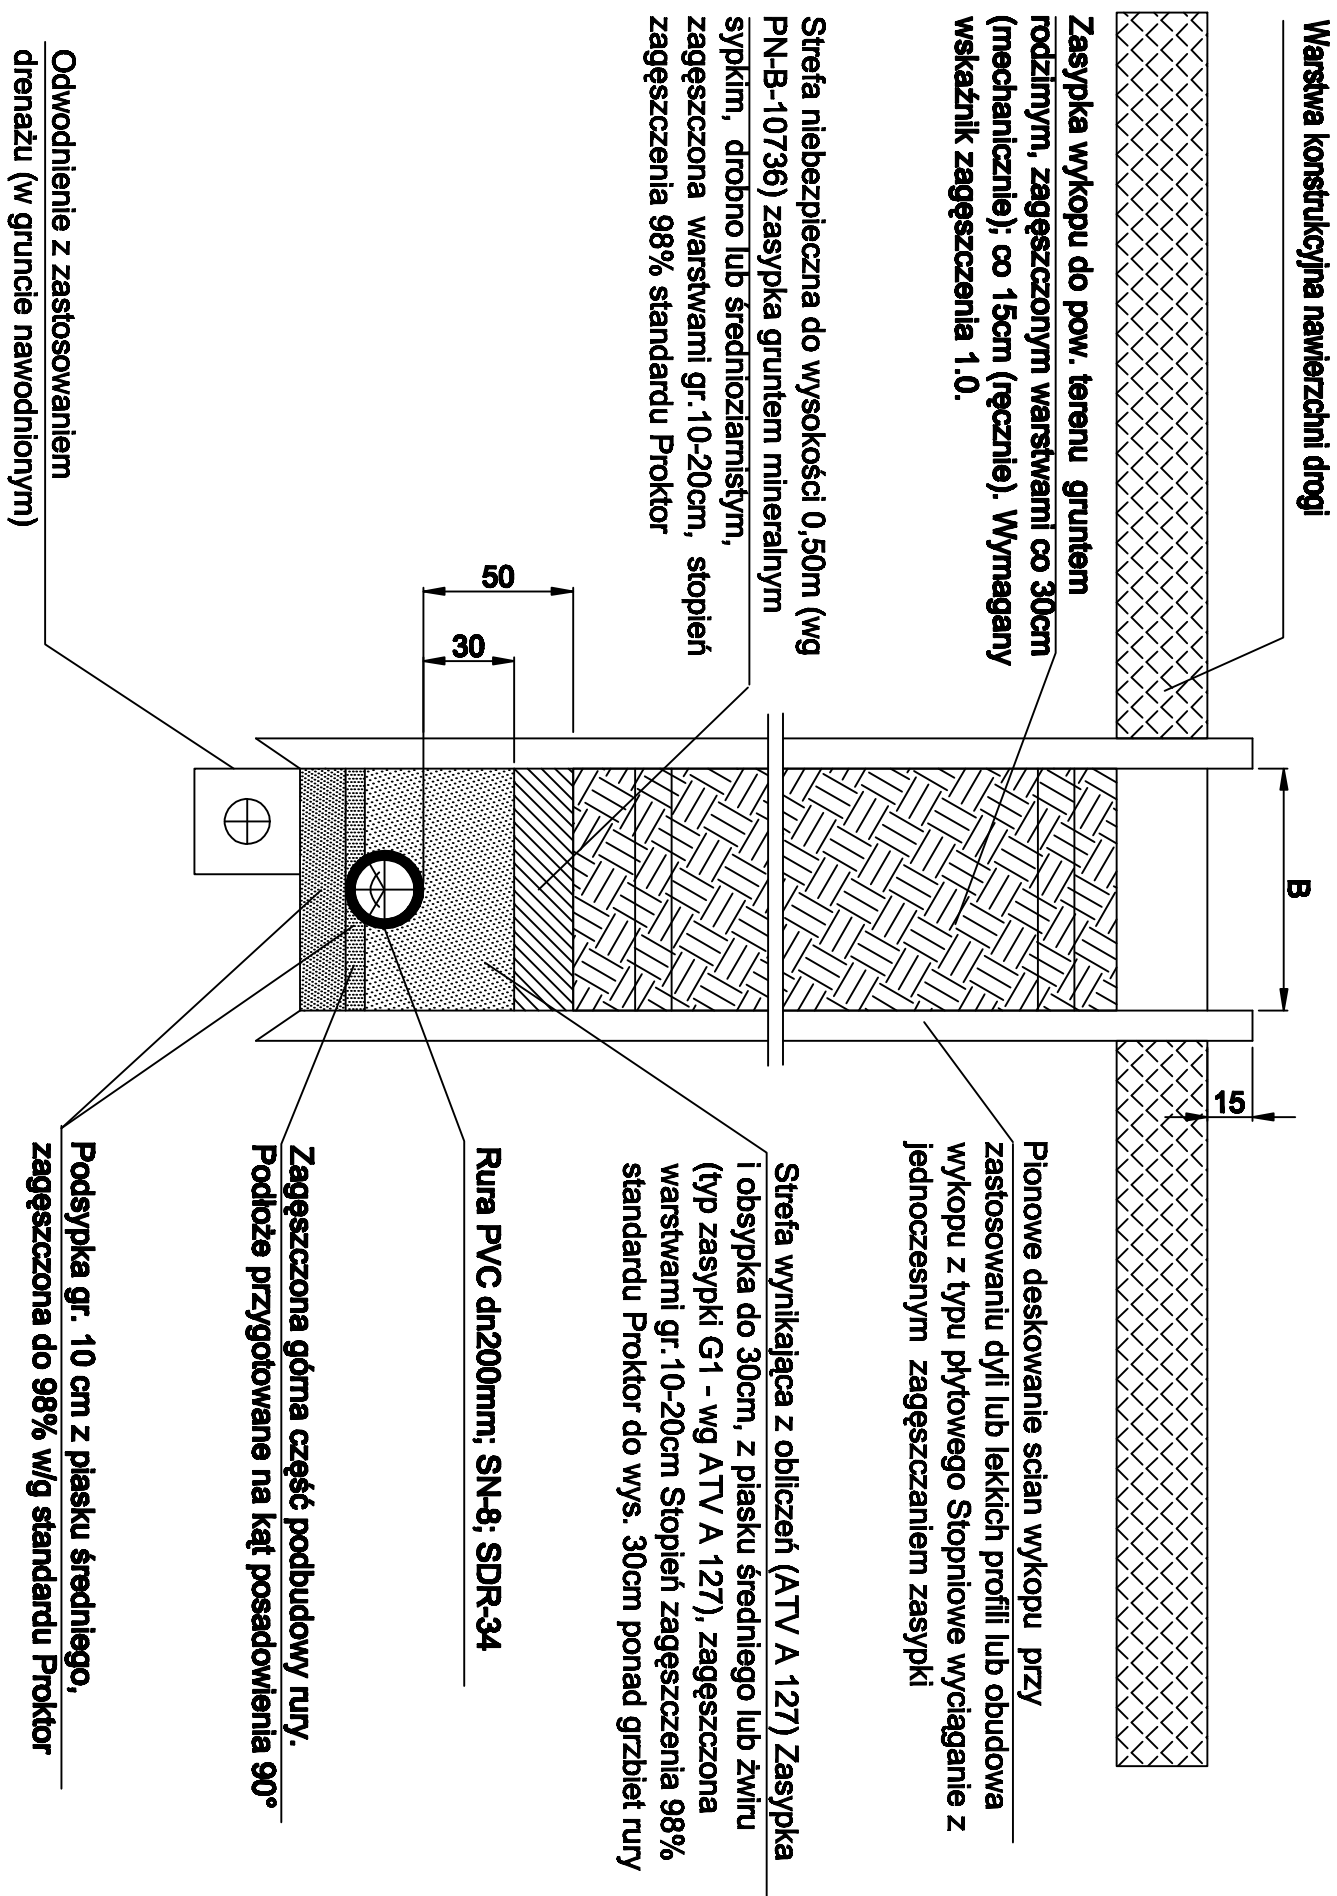


**Uwagi:**

1. Przy realizacji robót ziemnych, należy stosować wymagania normy PN-B-10736
2. Zastosowano wymagania wynikające z obliczeń statycznych, zgodnych z ATV A 127
3. Szerokość wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
4. Wymiary podano w [cm]

**PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW Z PE** skala 1:25



	
<b>"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ</b>	
64-920 PŁK, ul. Kondratowicza 6, tel (67)212-00-88, fax (67)363-30-54, e-mail: apis@apis.pl, pl	
Zamawiający: Gmina Miasteczko Krajeńskie	
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie	
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby	
Branża:	Sanitarna
Stadium:	Projekt budowlany
Stanowisko:	Imię i nazwisko
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz
Sprawdziła:	mgr inż. Helena Rodziewicz
Treść rysunku	Skala 1:25
Przekrój wykopu dla przewodów z PVC i PE	Numer rysunku 05
	Rev: A
	Data: listopad 2015