




# PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW PVC

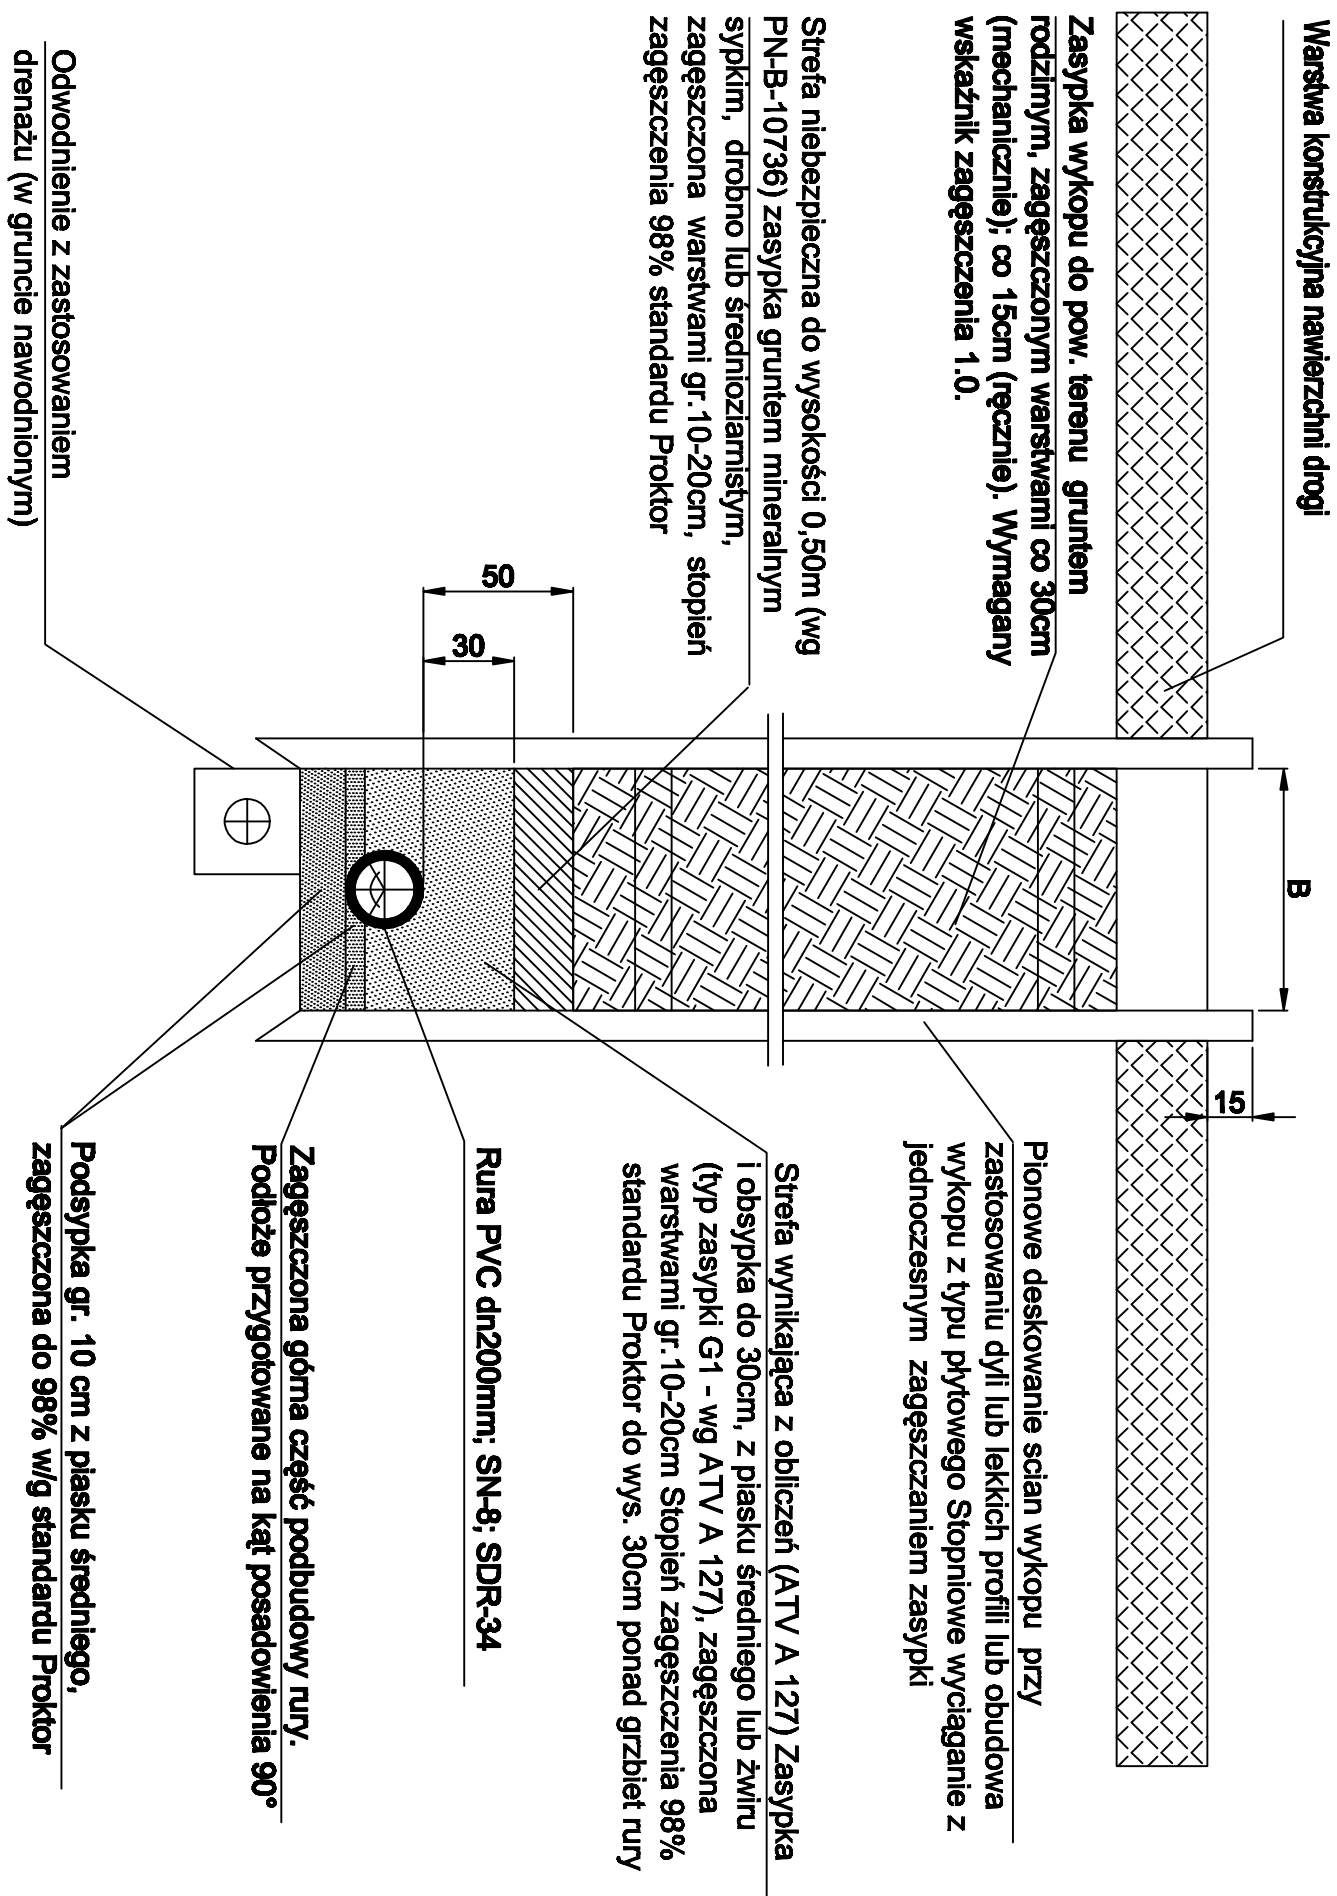

- Uwagi:**
1. Przy realizacji robót ziemnych, należy stosować wymagania normy PN-B-10736
  2. Zastosowano wymagania wynikające z obliczeń statycznych, zgodnych z ATV A 127
  3. Szerokość wykopu B=1,00m dla rur dn<=200mm
  4. Wymiary podano w [cm]

**PRZEKRÓJ PIONOWY WYKOPU DLA PRZEWODÓW Z PE** skala 1:25



|  |  |
|--|--|
|  <b>"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ</b><br>64-820 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pl, pis.pl |  |
| <b>Zamawiający:</b> Gmina Miasteczko Krajeńskie<br>ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie   |  |
| <b>Inwestycja:</b> Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby   |  |
| <b>Branta:</b>   | <b>Sanitarna</b>   |
| <b>Stanowisko:</b>   | <b>Imię i nazwisko</b>   |
| <b>Projektował:</b> mgr inż. Grzegorz Rodziewicz   | <b>Numer i zakres uprawnień budowlanych</b><br>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności projektowania i nadzoru nad wykończeniem obiektów budowlanych, wydziałowy (inżynierski)<br>Nr ewid. WK/P/0143/PCO08/12 |
| <b>Sprawdziła:</b> mgr inż. Helena Rodziewicz  | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności nadzoru nad wykończeniem obiektów budowlanych, wydziałowy (inżynierski)<br>Nr ewid. WK/P/0144/PCO08/06  |
| <b>Treść rysunku</b>   | <b>Skala</b> 1:25  |
| <b>Przekrój wykopu dla przewodów z PVC i PE</b>  | <b>Numer rysunku</b> 21  |
| <b>Data:</b> wrzesień 2015   |  |
| <b>Rev:</b> A  |  |