

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE

Miasteczko Krajeńskie
WPŁYNĘŁO

2021-05-10

Załącznik

Nr

2766/21

P. Pawłowski
10.05.2021 r. C

Telefony :

- informacja o numerach

Wewnętrznych

67 351-98-80

- PPIS w Pile

67 351 98 78

- faks

67 351 98 80

- e-mail PPIS w Pile

sekretariat@psse-pila.pl

- e-PUAP

/PSSEPILA/Skrytka ESP

- Sekcja HK

67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)

- e-mail

monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Pila

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.85.2021

Oryginał/Kopia
Pila, 06.05.2021 r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 27.04.2021r. z wodociągu publicznego Miasteczko - Brzostowo:

1. SUW Brzostowo - woda do sieci: sprawozdanie z badań wody nr 71/Z/W/20 z dnia 04.05.2021r.,
2. sieć – Przedszkole, pl. Wolności 12, Miasteczko Krajeńskie: sprawozdanie z badań wody nr 70/Z/W/20 z dnia 04.05.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Miasteczko – Brzostowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

(HU)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI




AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE

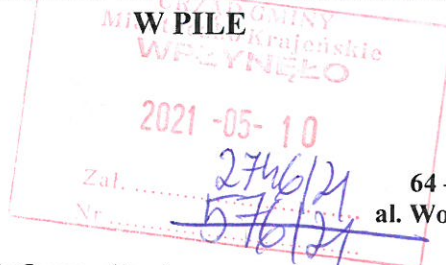

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43
www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43
miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 71/Z/W/21

Zleceniodawca*: Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16.
89-350 Miasteczko Krajeńskie

Nr rejestru próbki: 71/Z/W/21

Numer protokołu pobrania próbki*: ON.HK.903.1.185[156].2021
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE – Piła -Oddział Nadzoru
Seksja HK: M. Klimas, J. Polak
Pobieranie próbek jest nieakredytowane
Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Data pobrania próbki*: 27.04.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia badania: 27.04.2021r./27.04.2021r.

Stan próbki : Dobry

Godzina dostarczenia: 13⁴⁵

Data zakończenia badania : 30.04.2021r.

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny – Miasteczko- Borzestowo
SUW Borzestowo- woda do sieci

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾ (dla badań akredytowanych)	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Mętność ^Q	<0,21	-	NTU	1 ⁴⁾	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2	Barwa ^Q	2,5	-	mg/lPt	⁴⁾	PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06
3	Zapach ^Q (23±2°C)	akceptowalny	-	----	⁴⁾	PN-EN 1622:2006
4	pH ^Q	7,3 t _{pom.} = 19,3 °C	-	pH	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523 : 2012
5	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C ^Q	550 ⁶⁾ t _{pom.} = 20,0 °C	-	µS/cm	2500	PN-EN 27888: 1999
6	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C po 72h	4	-	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 6222:2004
7	Liczba bakterii grupy coli	0	-	jtk/100ml	0 ⁵⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
8	Escherichia coli	0	-	jtk/100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta

1) Niepewności wyników fizykochemicznych/granice przedziału wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

Q - „badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

6) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Piła, dnia 04.05.2021r.

Data sporządzenia sprawozdania

Autoryzował:

poz. 1-5 mgr inż. Jadwiga Duraj

poz. 6-8 mgr inż. Monika Ziolkowska

Oddział Laboratoryjny
PSSE w Pile

mgr inż. Jadwiga Duraj

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej
mgr inż. Monika Ziolkowska


Koniec sprawozdania



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

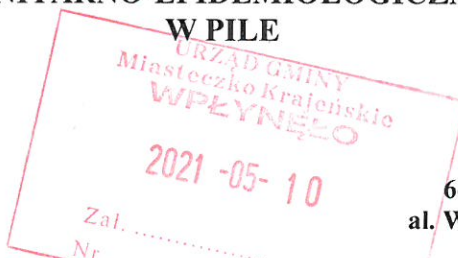

64 – 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

www.psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 70/Z/W/21

Zleceniodawca*: Gmina Miasteczko Krajeńskie

Nr rejestru próbki: 70/Z/W/21

ul. Dąbrowskiego 16.

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Numer protokołu pobrania próbki*: ON.HK.903.1.85[157].2021

Data pobrania próbki*: 27.04.2021r.

Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE – Piła –Oddział Nadzoru

Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia

Sekcja HK: M. Klimas, J. Polak

badania: 27.04.2021r./27.04.2021r.

Pobieranie próbek jest nieakredytowane

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Godzina dostarczenia: 13⁴⁵

Stan próbki : Dobry

Data zakończenia badania : 30.04.2021r.

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny – Miasteczko- Borzestowo

sieć- Przedszkole, pl. Wolności 12, Miasteczko Krajeńskie.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność ¹⁾ (dla badań akredytowanych)	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników ²⁾	Identyfikator metody badawczej ³⁾
1	Mętność ^Q	<0,20	-	NTU	1 ⁴⁾	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
2	Barwa ^Q	2,5	-	mg/lPt	⁴⁾	PN-EN ISO 7887: 2012, metoda D
3	Zapach ^Q (23±2°C)	akceptowalny	-	---	⁴⁾	PN-EN 1622:2006
4	pH ^Q	7,4 t _{poim.} = 19,1 °C	-	pH	6,5-9,5	PN-EN ISO 10523 : 2012
5	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C ^Q	576 ⁶⁾ t _{poim.} = 20,2 °C	-	µS/cm	2500	PN-EN 27888: 1999
6	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C po 72h	38	-	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 6222:2004
7	Liczba bakterii grupy coli	0	-	jtk/100ml	0 ⁵⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
8	Escherichia coli	0	-	jtk/100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04

* dane dostarczone przez klienta

1) Niepewności wyników fizykochemicznych/granice przedziału wyników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważności lub zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji lub na życzenie klienta. Niepewność jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

Q - „badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

3) Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL).

6) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Piła, dnia 04.05.2021r.

Data sporządzenia sprawozdania

Autoryzował:

poz. 1-5 mgr inż. Jadwiga Duraj

poz. 6-8 mgr inż. Monika Ziolkowska

Oddział Laboratoryjny

PSSE w Pile

mgr inż. Jadwiga Duraj

starszy asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. Monika Ziolkowska

Koniec sprawozdania